





























NürnbergMesse




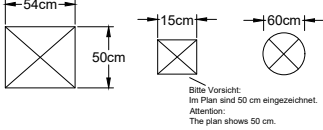




Legenden zu den Hallengrundrissen der NürnbergMesse
Legends to the hall plans of NürnbergMesse

Stand: 03/2020

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2.20m
	Versorgungsschacht fuer E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and waste water
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser	Supply shaft for electricity, telecoms compressed air, water and waste water
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m
	Zufahrtstore der Halle Tor 1 B = 4,10 m / H = 4,87 m Tor 2 B = 4,07 m / H = 4,87 m Tor 3 B = 4,01 m / H = 4,87 m Schiebetor 1 B = 4,75 m / H = 3,48 m Schiebetor 2 B = 4,74 m / H = 3,39 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4.10m / H = 4.87m Door 2 W = 4.70m / H = 4.87m Door 3 W = 4.01m / H = 4.87m Sliding door 1 W = 4.75m / H= 3.48m Sliding door 2 W = 4.74m / H= 3.39m
	Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm, 420 cm	Hall sign on outer wall Restricted stand height Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm, 420cm
	Saeule	Pillar
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,46 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.92m/max. 1.57m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.46m
	Hallenaussenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,22 m Mass "Y" = min. 0,39 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.22m Dimension "Y" = min. 0.39m
	Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,83 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,27 m	Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.83m Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.27m

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	<p>Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,64 m Mass "Y" = min. 0,23 m</p>	<p>Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.64m Dimension "Y" = min. 0.23m</p>
	<p>Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,40 m/max. 1,58 m Mass "Y" = min. 0,18 m/max. 0,30 m</p>	<p>Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.40m/max. 1.58m Dimension "Y" = min. 0.18m/max. 0.30m</p>
	<p>Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m</p>	<p>Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m</p>
	<p>Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m ** Änderungen vorbehalten</p>	<p>Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change</p>
	<p>Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft</p>	<p>Supply shaft for elecricity, telecoms, compressed air</p>
<p><small>Bild Voracht: in Plan and 50 cm eingezichnet. Attention: The plan shows 50 cm.</small></p> 	<p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p>	<p>Supply shaft for water and waste water</p>
	<p>Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)</p>	<p>Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)</p>
	<p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden</p>	<p>Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor</p>
	<p>Hallenflaeche 7.840 m²</p>	<p>Hall floor space 7,840m²</p>
	<p>Bodenbelastung 5.000 kg/m²</p>	<p>Floor loading 5,000kg/m²</p>
<p>Stand 7/2019</p>	<p>Seite 2/2</p>	<p>Gesamt Seite 20/37</p>

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	<p>FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m</p>	<p>FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height top to edge 2.20m</p>
	<p>Versorgungsschacht fuer E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser, Telekom</p>	<p>Supply shaft for E = electricity W = compressed air, water, waste water and telecoms</p>
	<p>Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X1" = 0,64 m Mass "X2" = min. 0,15 m / max. 0,23 m Mass "Y" = min. 0,39 m / max. 0,40 m</p>	<p>Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X1" = 0.64m Dimension "X2" = min. 0.15m / max. 0.23m Dimension "Y" = min. 0.39m / max. 0.40m</p>
	<p>Heizungsrohre Begrenzte Standbauhoehe 2,95 m T = 0,46 m</p>	<p>Supply shaft for heating Restricted stand height 2.95m D = 0.46m</p>
	<p>Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,55 m / H= 4,77 m Tor 2 B= 4,07 m / H= 4,86 m Tor 3 B= 4,07 m / H= 4,86 m Tor 4 B= 4,07 m / H= 4,87 m Tor 5 B= 4,07 m / H= 4,87 m Tor 6 B= 4,63 m / H= 4,78 m Schiebetor 1 B= 4,75 m / H= 3,48 m Schiebetor 2 B= 4,74 m / H= 3,39 m Schiebetor Service7 / Halle7 B= 5,75 m / H= 3,37 m</p>	<p>Access doors to the hall door 1 W= 4.55m / H= 4.77m door 2 W= 4.07m / H= 4.86m door 3 W= 4.07m / H= 4.86m door 4 W= 4.07m / H= 4.87m door 5 W= 4.07m / H= 4.87m door 6 W= 4.63m / H= 4.78m sliding door 1 W= 4.75m / H= 3.48m sliding door 2 W= 4.74m / H= 3.39m sliding door service7 / hall7 W= 5.75m / H=3.37m</p>
	<p>Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50 m Tiefe = 0,80 m</p>	<p>Engineering shaft Restricted stand height 3.50m Depth = 0.80m</p>
	<p>Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhoehe = 1,50 m (B) = 240 cm, 300 cm</p>	<p>Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height to lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (W) = 240cm, 300cm</p>
	<p>Saeule</p>	<p>Pillar</p>
	<p>Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,34 m / max. 0,43 m Mass "Y" = min. 0,46 m / max. 0,46 m</p>	<p>Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.34m / max. 0.43m Dimension "Y" = min. 0.46m / max. 0.46m</p>
	<p>Hallenecksaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85 m / max. 1,13 m Mass "Y" = min. 0,30 m / max. 0,52 m</p>	<p>Hall corner pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.85m / max. 1.13m Dimension "Y" = min. 0.30m / max. 0.52m</p>
<p>Stand 02/2020</p>	<p>Seite 1/2</p>	<p>Gesamt Seite 21/37</p>

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	<p>Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,24 m / max. 1,57 m Mass "Y" = min. 0,24 m / max. 0,75 m</p>	<p>Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.24m / max. 1.57m Dimension "Y" = min. 0.24m / max. 0.75m</p>
	<p>Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92 m / max. 1,77 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,51 m</p>	<p>Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.92m / max. 1.77m Dimension "Y" = min. 0.33m / max. 0.51m</p>
	<p>Hallenaußenwandsaeule bis 2,50 m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,33 m / max. 0,49 m Mass "Y" = min. 0,33 m / max. 0,35 m</p>	<p>Hall outer wall pillar covered to a height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.33m / max. 0.49m Dimension "Y" = min. 0.33m / max. 0.35m</p>
 <p>Bitte Vorsicht: im Plan sind 50 cm eingezeichnet. Attention: The plan shows 50 cm.</p>	<p>Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser</p>	<p>Supply shaft for water and waste water</p>
 <p>Leerrohr</p>	<p>Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Versorgungsschacht mit Leerrohr</p>	<p>Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air Supply with an empty conduit</p>
	<p>Bemalte Nummernschilder Unterkante 5,00 m Oberkante 6,00 m **Änderungen vorbehalten</p>	<p>Painted hall sign Height of lower edge 5.00m Height of top edge 6.00m ** subject to change</p>
	<p>Unterkante Antenne von Boden: 5,40 m Unterkante Unterzug von Boden: 6,00 m</p>	<p>Height of lower edge antenna: 5.40m Height of lower edge transom: 6.00m</p>
	<p>Abhaengepunkte Hallendecke</p>	<p>Suspension points of hall ceiling</p>
<p>Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)</p>	<p>Hallenhoehe = 5,80 m (Unterkante Beleuchtung)</p>	<p>Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)</p>
<p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden</p>	<p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden</p>	<p>Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor</p>
<p>Hallenflaeche 16.410 m²</p>	<p>Hallenflaeche 16.410 m²</p>	<p>Hall floor space 16,410m²</p>
<p>Bodenbelastung 5.000 kg/m²</p>	<p>Bodenbelastung 5.000 kg/m²</p>	<p>Floor weight loading 5,000kg/m²</p>
<p>Stand 02/2020</p>	<p>Seite 2/3</p>	<p>Gesamt Seite 22/37</p>



Symbol	Technische Ausstattung	Technical specifications
	<p>FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20 m</p>	<p>FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to upper edge 2.20m</p>
	<p>Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser</p>	<p>Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air, water, waste water</p>
	<p>Versorgungsschacht fuer Wasser, Abwasser</p>	<p>Supply shaft for water and waste water</p>
	<p>Hallenwuerfel Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante = 9,50 m Hallenschildhoehe = 2,40 m</p>	<p>Hall cube Restricted stand height Height of lower edge = 9.50m Hall sign height = 2.40m</p>
	<p>Hallenschild Begrenzte Standbauhoehe Hoehe Unterkante mindestens 5,50 m Hallenschildhoehe = 1,20 m</p>	<p>Hall sign Restricted stand height Height of lower edge at least 5.50m Hall sign height = 1.20m</p>
	<p>Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,65 m / H= 4,76 m Tor 2 B= 4,65 m / H= 4,76 m Tor 3 B= 4,65 m / H= 4,76 m Tor 4 B= 4,65 m / H= 4,76 m Tor 5 B= 4,65 m / H= 4,76 m</p>	<p>Access doors to the hall door 1 W = 4.65m / H= 4.76m door 2 W = 4.65m / H= 4.76m door 3 W = 4.65m / H= 4.76m door 4 W = 4.65m / H= 4.76m door 5 W = 4.65m / H= 4.76m</p>
	<p>Hallenaussenwandsaeule / Hallensaeule</p>	<p>Hall outer wall pillar / Hall pillar</p>
	<p>Abhaengepunkte Hallendecke</p>	<p>Suspension points of hall ceiling</p>
<p>Hallenhoehe = 15,00 m (4,90 m an den Aussenwaenden) (Unterkante Decke)</p>	<p>Hallenhoehe = 15,00 m (4.90m at outer hall walls) (Lower edge of ceiling)</p>	<p>Hall height = 15.00m (4.90m at outer hall walls) (Lower edge of ceiling)</p>
<p>Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden</p>	<p>Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor</p>	<p>Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor</p>
<p>Hallenflaeche 8.850 m²</p>	<p>Hallenflaeche 8.850 m²</p>	<p>Hall floor space 8,850m²</p>
<p>Bodenbelastung 5.000 kg/m²</p>	<p>Bodenbelastung 5.000 kg/m²</p>	<p>Floor weight loading 5,000kg/m²</p>